

# PROJETO SAÚDE NA BASE

## LAUDO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DO ATLETA

### Dados Pessoais

202676

Nome: Davi Lucca Nogueira Godlesky

Data Nasc: 11/07/2016 Idade: 9 Telefone: 21983846842

Gênero: Masculino Parceiro: Particular

Data da Avaliação: 14/01/2026

### Dados Clínicos

Altura: 1.35


Peso: 29.9

Saturação: 99

Pressão Arterial: 110/80

Temperatura: 36

IMC(índice de Massa Corporal) 16.4

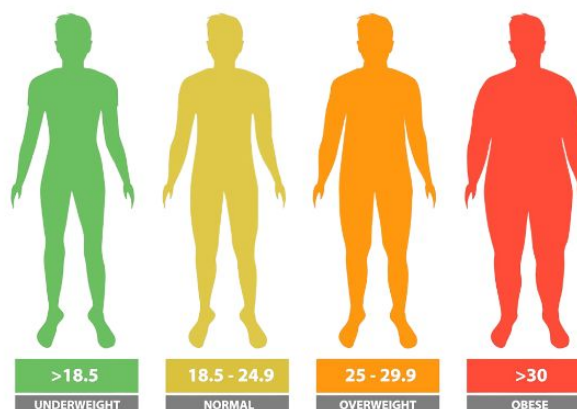

### Atestado de Saúde

Atesto para os devidos Fins, que o Atleta acima relacionado, encontra-se em perfeito estado de saúde para prática de esporte (FUTEBOL) de ALTO RENDIMENTO.

### Condo Labs Diagnósticos Médicos de Apoio Ltda.

CNPJ: 40.933.595/0001-52  
Av. José Mariano dos Passos,  
220, sala 105, Prata, Nova  
Iguaçu.

Dr. Marck Mourão Leal  
CRM: RJ520123123-5

Rafael Lopes da Silva  
CRF/: RJ18265T

WhatsApp 2196761-4053

Instagram @CONDO\_LABS

**O ATESTADO ACIMA TEM COMO VALIDADE O PERÍODO DE 6 MESES APÓS A DATA DA AVALIAÇÃO**



Laboratório Condo Labs Diagnósticos Médicos de Apoio Ltda.  
 CNPJ 40933595000152  
 Av. José Mariano dos Passos, 220, Sala 105  
 Monte Castelo, Nova Iguaçu.  
 Telefone: (21) 96761-4053



Nome: DAVI LUCCA NOGUEIRA GODLESKY		
Data de nascimento: 11/07/2016		
Empresa: Condo Labs	Função: ATLETA	Motivo: Avaliação médica
Nº do exame: 00946/3/1768222079	Data do exame: 14/01/2026	Data da leitura: 14/01/2026
Médico solicitante:		
Médico leitorista: Dr. Altamir Mendes Rabelo		

**Laudo de Eletrocardiograma**

Ritmo sinusal regular.  
 FC: 71 bpm.  
 Ativação atrial normal.  
 Ativação ventricular normal.  
 ECG dentro dos padrões da normalidade.




Dr. Altamir Mendes Rabelo  
 CRM MG 10010 - RQE 17167 - Cardiologista  
 Assinado eletronicamente 5541915-22

**RELAT ECG**

ID : 5 / / Anos Homem cm kg / mmHg Raça:desconh. Nº Quarto:  
 Departame: Sala exame: Medicação:

FC : 71 bpm Info Diagnóstico:  
 P : 105 ms Arritmia Sinusal  
 PR : 168 ms \*\*\* ECG Normal \*\*\*  
 QRS : 76 ms  
 QT/QTc : 367/401 ms  
 P/QRS/T : 37/90/65 °  
 RV5/SV1 : 1.277/1.214 mV

Técnico :  
 Ref Médico :  
 Relatório confirmado por:

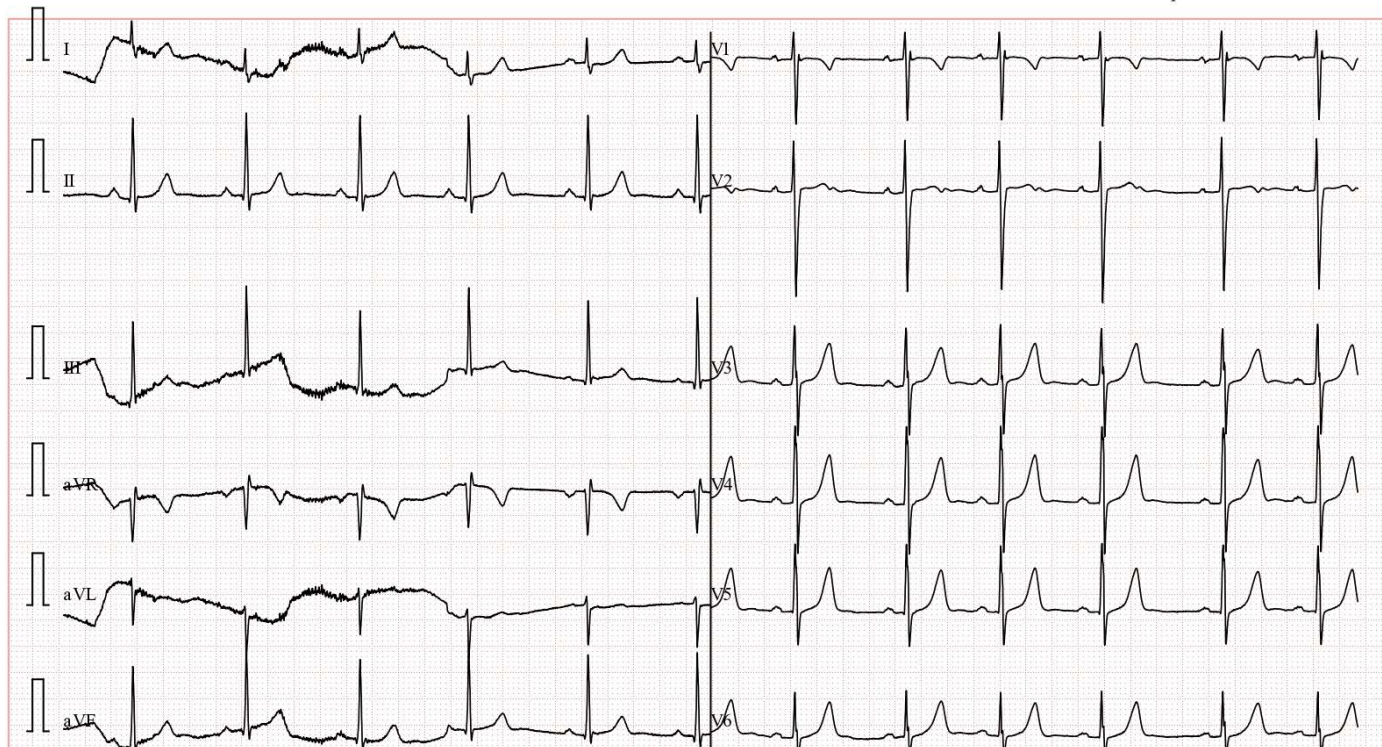

0.67-100Hz AC60 25mm/s 10mm/mV 2by5s ♥71 SE-300 V1.0 SEMP V1.7

14-01-2026 10:51:40